


Tablica rozdzielcza TIT5
Sala intensywnego nadzoru neurologicznego pom. 0.15, 0.15A

Urządzenia modułu ATiCS - UPL710-2-63-ISO-BP-06-B16

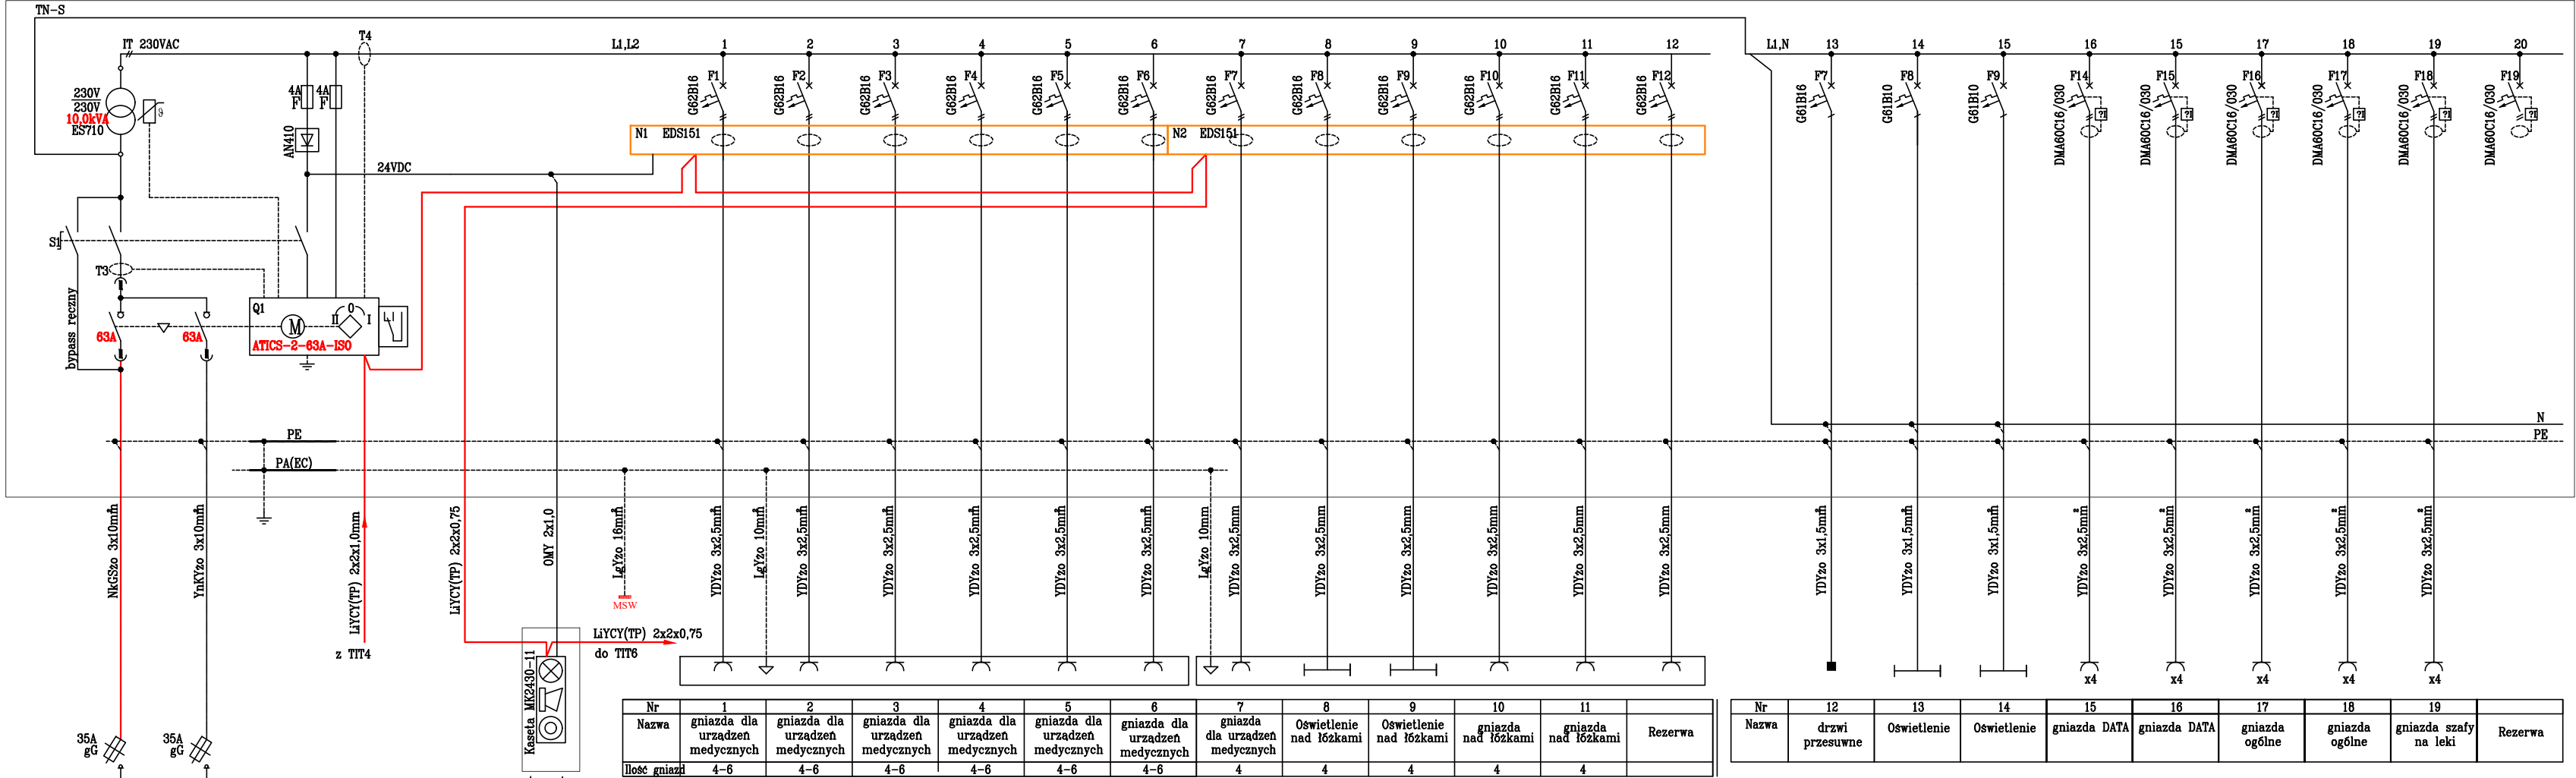


LEGENDA:

Do szyny wyrównawczej PA przyłączyć wszystkie masy metalowe obce nie izolowane od ziemi oraz podłogę półprzewodzącą.

W obwodach gniazdowych zastosować w ograniczniki przepięć typu 3 - jeden ochronnik na obwód.

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKÓW
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
w SIEDLCACH Sp. z o.o.



decoPROJEKT 08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ
POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHOROBY WEWNĘTRZNYCH
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM
IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o.

ADRES OBIEKTU Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 20/2 obr. 35

TEMAT SCHEMAT TABLICY TIT5 12.2019r.
DATA SKALA

PROJEKT mgr. inż. JERZY CHUDAWSKI
uprawnienia nr: GPB-4224/57/50/89
w spec. sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń
PODPIS

OPRACOWANIE mgr. inż. MARCIN BARCZAK
PODPIS E-5
NR RYS.