


Oddział NEUROLOGICZNY - BUDYNEK A - 5 piętro

Oddział NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM - BUDYNEK A - 5 piętro

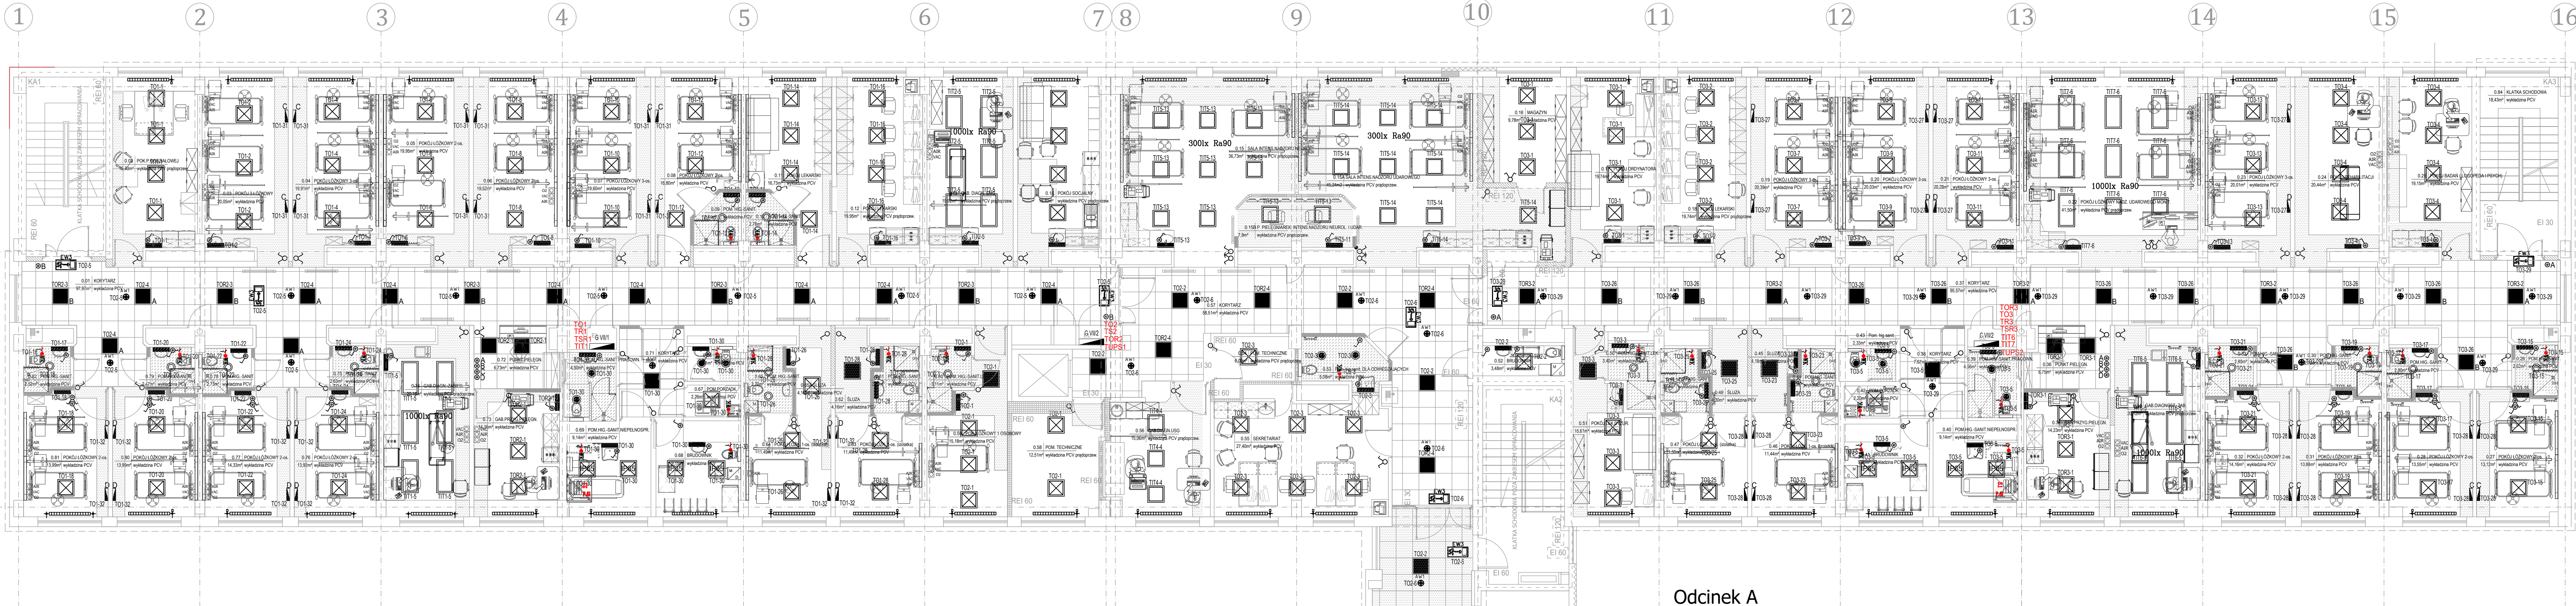


UWAGI:

- 1. W pomieszczeniach ze stropem podwieszonym instalacje prowadzić w korytkach oraz w rurkach RVS, mocowanych do ścian i stropów, nad sufitem podwieszonym. Trasy korytek pokazano na rzucie siły. Podejścia do potłoczników oświetleniowych oraz opraw montowanych na ścianie, w rurkach pod tylnikiem.
- 2. W pozostałych pomieszczeniach bez stropów podwieszonych, instalacje w rurkach pod tylnikiem. Podejścia do opraw montowanych do stropu, przewodem płaskim w tynku.
- 3. Oznaczenia linii zasilających i obwodów wg schematów.
- 4. Wysokość mocowania osprzętu:
 - oprawy oświetleniowe ściennie – 2,2 m.
 - oprawy kierunkowe ściennie – 2,2 m.
 - potłoczniki oświetleniowe – 1,4 m.

Odcinek A

OZNACZENIA	OZNACZENIA
OPRAWA COMPACT LED EVO N 42W 840 PLX	POŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY 16A, 250V
OPRAWA COMPACT LED EVO N 42W 840 PLX IP65	PRZELĄCZNIK ŚMIECZNIKOWY 16A, 250V
OPRAWA COMPACT LED EVO P 32W 840 PLX	PRZELĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V
OPRAWA LABO LED PLX SM 48W 4000K 596X596 MM 48W 4000K	POŁĄCZNIK OŚWIELENIOWY, JEDNOBIEGUNOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
OPRAWA LABO 96W PLX 4000 Ra90	PRZELĄCZNIK ŚMIECZNIKOWY, SZCZELNY 16A, 250V, IP 44
OPRAWA DL LED 40W IP65 4000K	PRZYCIŚK OŚWIELENIOWY 16A, 250V
OPRAWA DL LED 24W IP65 4000K	
OPRAWA UCA LED-J04A 1,2W	
OPRAWA MIRRA LED IP44 15W 600MM 4000K 15W 4000K 1200lm OPAL	
OPRAWA AWARYJNA ITECH 3W COR 3h	
OPRAWA AWARYJNA ONTEC AP 302 M	

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKÓW MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO w SIEDLCACH Sp. z o.o.



08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o.
NAZWA
ADRES OBIEKTU Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 2012 obr. 35

TEMAT	INSTALACJA OŚWIELENIOWA	12.2019r.	1:100
PROJEKT	mgr. inż. JERZY CHUDAWSKI uprawnienia nr: GPB-4224/5750/89 w spójn. z: 1. Instalacje elektryczne bez ograniczeń	DATA SKALA	
OPRACOWANIE	mgr. inż. MARCIN BARCZAK	PODPIS NR RYS.	E-25