


Oddział NEUROLOGICZNY - BUDYNEK A - 5 piętro


Oddział NEUROLOGICZNY Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM - BUDYNEK A - 5 piętro

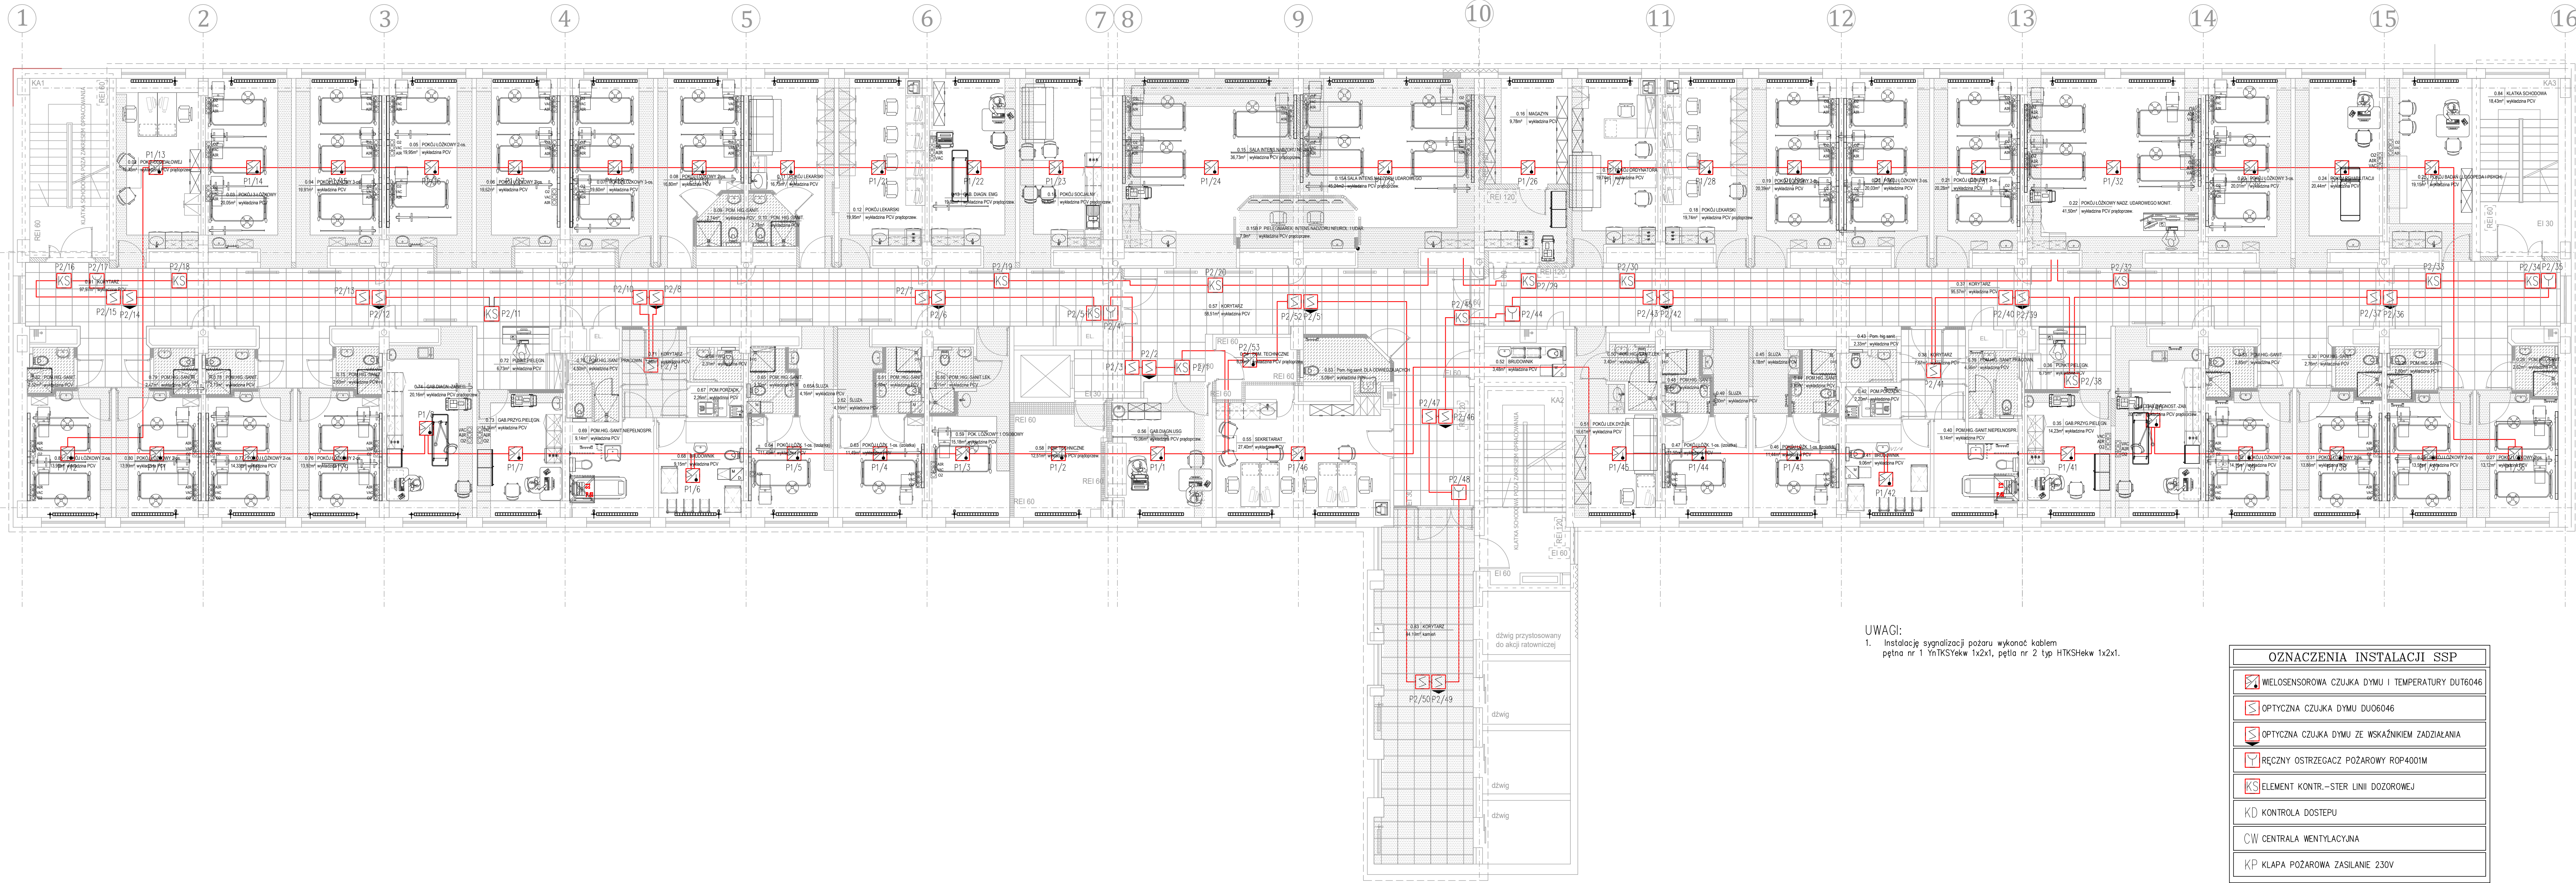

UWAGI:
1. Instalację sygnalizacji pożaru wykonać kablem pętlna nr 1 7nTKSYekw 1x2x1, pętlna nr 2 typ HTKShkw 1x2x1.

OZNACZENIA INSTALACJI SSP	
	MEŁSENSOROWA CZUJKA DYMU I TEMPERATURY DUT6046
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU DUO6046
	OPTYCZNA CZUJKA DYMU ZE WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY ROP400IM
	ELEMENT KONTR.-STER LINII DOZORUWEJ
	KD KONTROLA DOSTĘPU
	CW CENTRALA WENTYLACYJNA
	KP KŁAPA POŻAROWA ZASILANIE 230V

SCHEMAT FUNKCJONALNY BUDYNKÓW
MAZOWIECKIEGO SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO
w SIEDLCACH Sp. z o.o.



08-110 Siedlce
ul. Narutowicza 10
tel. 605 56 30 86

MODERNIZACJA ODDZIAŁU NEUROLOGICZNEGO
Z PODODDZIAŁEM UDAROWYM WRAZ Z ADAPTACJĄ
POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH
W MAZOWIECKIM SZPITALU WOJEWÓDZKIM

IM. ŚW. JANA PAWŁA II W SIEDLCACH Sp. z o.o.

Siedlce, ul. Poniatowskiego 26
dz.nr 20/2 obr. 35

INSTALACJA SAP

mgr. inż. JERZY CHUDAWSKI
uprawnienia nr: GPB-4224/5750/89
w spisie, sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń

mgr. inż. MARCIN BARCZAK

NR RYS.